

(承認願・承諾願)

平成 年 月 日

試験成績表

SSサイコロスペーサーブロック
ウォールスペーサーブロック

殿



有限
会社

北海道ウォール

www.spospo.com/hw

〒069-1482 北海道夕張郡長沼町西12線南6番地

TEL (0123) 88-0434 FAX (0123) 88-0464

NETIS 商品：鉄筋工事用ウォールスペーサー

登録番号 (HK-100011)

コンクリート強度試験成績書

北海道夕張郡長沼町西12線南6番

有限会社 北海道ウォール

TEL 0123-88-0434

平成24年度実施

工事 名称	ウォールスパーサーブロック/SSスパーサー
----------	-----------------------

打込箇所	
------	--

呼び方	コンクリートの 種類による記号	呼び強度	スランプ	粗骨材の最大寸法 による記号	セメントの種類 による記号
	普通	40	18	15	N

指定 事項	
----------	--

採取 月日	試験 月日	材令 (日)	番号	スランプ (cm)	空気量 (%)	温度 (℃)	質量 (kg)	最大荷重 (kN)	強度 (N/mm ²)	平均強度 (N/mm ²)	摘要
4	4		1				3.61	281	35.8		
・	・	7	2	18	4.5	8	3.61	278	35.4	35.7	
12	19		3				3.63	282	35.9		
4	4		4				3.60	311	39.6		
・	・	14	5	18	4.5	8	3.58	328	41.8	41.1	
12	26		6				3.59	329	41.9		


備考

高性能AE減水剤使用

担当者

笹浪 憲治

ウォールスペーサーブロック参考図

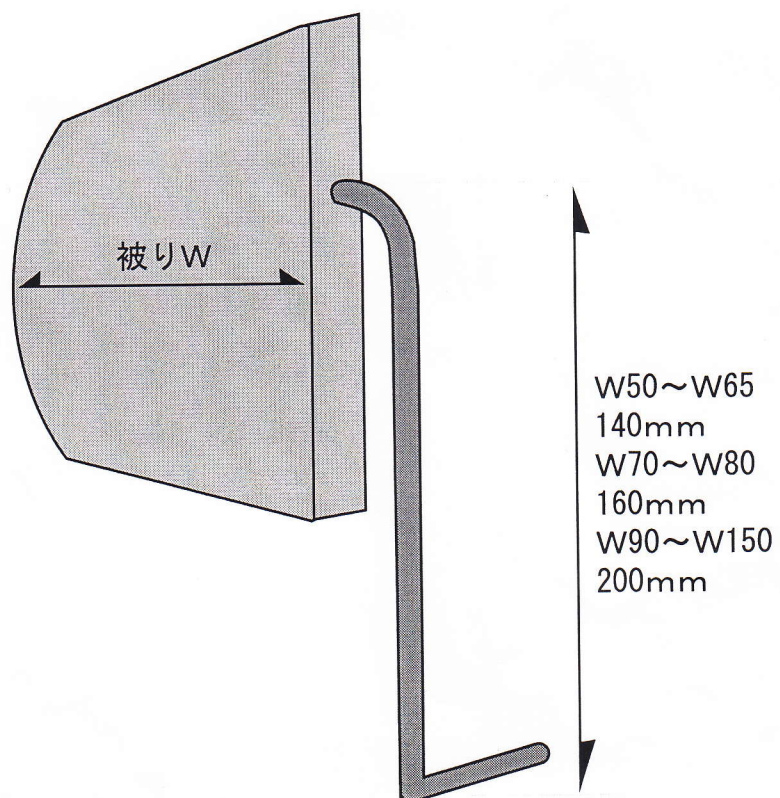


規格品

W50・W60・W65・W70・W80 (D10~D25)

W90・W100・W110・W120・W130・W140・W150 (D10~D32)

SSサイコロ コンクリートブロック

サイズ表(規格品)	(A × B × C)
SSサイコロ イメージ画像 	40 × 50 × 60
	45 × 45 × 45
	50 × 50 × 50
	55 × 55 × 55
	60 × 60 × 60
	65 × 65 × 65
	70 × 70 × 80
	70 × 80 × 90
	70 × 70 × 100
	100 × 110 × 120
	100 × 100 × 130
	100 × 100 × 140
	100 × 100 × 150
	100 × 100 × 160
	100 × 100 × 170
	100 × 100 × 180
	100 × 100 × 190
	100 × 100 × 200

コンクリート強度 40N/mm²以上

* 別紙試験成績表参照