

(承認願・承諾願)

平成 年 月 日

試験成績表

SSサイコロスペーサーブロック
ウォールスペーサーブロック

殿

 有限
会社 北海道ウォール
www.h-wall.jp
〒069-1482 北海道夕張郡長沼町西12線南6番地
TEL (0123) 88-0434 FAX (0123) 88-0464

NETIS商品：鉄筋工事用ウォールスペーサー
登録番号（HK-100011）

コンクリート強度試験成績書

北海道夕張郡長沼町西12線南6番


有限会社 北海道ウォール

TEL 0123-88-0434

平成25年度実施

工事 名称		ウォールスパーサーブロック/SSスパーサー									
打込箇所											
呼び方		コンクリートの 種類による記号	呼び強度	スランプ	粗骨材の最大寸法 による記号	セメントの種類 による記号					
		普通	40	18	15	N					
指定 事項											
採取 月日	試験 月日	材令 (日)	番号	スランプ (cm)	空気量 (%)	温度 (℃)	質量 (kg)	最大荷重 (kN)	強度 (N/mm ²)	平均強度 (N/mm ²)	摘要
4 ・ 16	4 ・ 23	7	1	18	4.5	7	3.56	317	40.5	40.5	
			2				3.54	313	39.9		
			3				3.54	323	41.1		
4 ・ 16	4 ・ 30	14	4	18	4.5	7	3.53	362	46.1	46.8	
			5				3.50	366	46.6		
			6				3.52	375	47.7		
備考 高性能AE減水剤使用											
								担当者	笹浪 憲治		

ウォールスペーサーブロック参考図

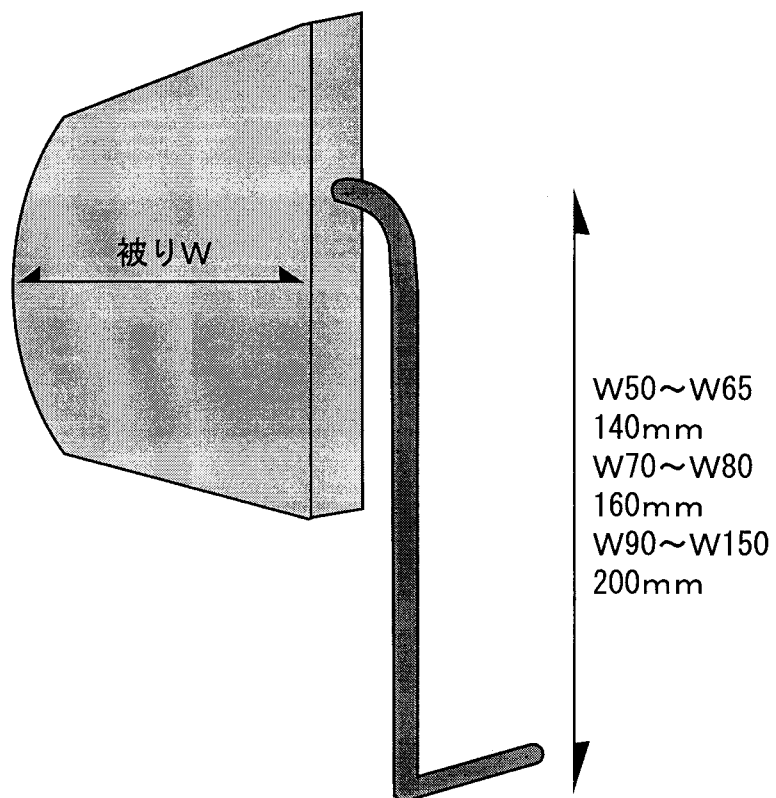


規格品

W50・W60・W65・W70・W80 (D10~D25)

W90・W100・W110・W120・W130・W140・W150 (D10~D32)

SSサイコロ コンクリートブロック

サイズ表(規格品)	(A × B × C)
SSサイコロ イメージ画像 	40 × 50 × 60
	45 × 45 × 45
	50 × 50 × 50
	55 × 55 × 55
	60 × 60 × 60
	65 × 65 × 65
	70 × 70 × 80
	70 × 80 × 90
	70 × 70 × 100
	100 × 110 × 120
	100 × 100 × 130
	100 × 100 × 140
	100 × 100 × 150
	100 × 100 × 160
	100 × 100 × 170
	100 × 100 × 180
	100 × 100 × 190
	100 × 100 × 200

コンクリート強度 40N/mm²以上

* 別紙試験成績表参照